

=====

W=39

Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики

Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации.

(с изменением №1, утв. пост. МЧС РБ от 01 марта 2017 г. № 63)

Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений

и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования

(Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7

(в ред.от 16 июля 2019г. № 4)

Л5 Постановление МЧС РБ от 28 апреля 2018 г. № 28 "Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности"

Л8 Постановление МЧС РБ от 20 апреля 2018 г. № 21 "Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре"

Л9 Постановление МЧС РБ от 18 мая 2018 г. № 35 "Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения"

N1 (Л4 п.11)

Где на объектах допускается курить?

Варианты ответа:

1. В специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями "Место для курения".

2. Снаружи зданий и сооружений на расстоянии не менее 25 м от их стен, но не менее 100 м от взрыво- и пожароопасных зон и объектов при условии отсутствия указателей и надписей, запрещающих курение.

3. В административных и бытовых зданиях: на лестничных клетках и коридорах при открытом окне; на балконах и лоджиях; на крыльце снаружи здания при условии согласия всех без исключения окружающих лиц.

4. Во всех местах, указанных в других вариантах ответа.

N2 (Л4 п.3.3)

Что в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 обязан выполнить руководитель субъекта хозяйствования перед началом массового мероприятия?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.

2. Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность на мероприятии.

3. Обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности.

4. Обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

N3 (Л4 п. 6а)

Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара?

Варианты ответа:

1. Все, что указаны в других вариантах ответа.
2. Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара.
3. Принять меры по оповещению людей и их эвакуации.
4. Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

N4 (Л4 п.14)

Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам?

Варианты ответа:

1. Не допускается.
2. Допускается, если в случае необходимости, проезды и подъезды можно будет быстро и легко освободить без использования средств механизации.
3. Допускается при наличии других свободных проездов и подъездов.
4. Допускается при условии нанесения соответствующей информации на схемы, вывешенные у въездов на территорию организации.

N5 (Л4 п.16)

Что из указанного ниже НЕ допускается в пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями?

- А - складирование горючих материалов;
- Б - строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений);
- В - стоянка транспортных средств.

Варианты ответа:

1. А, Б.
2. А, Б, В.
3. А, В.
4. Б, В.

N6 (Л4 п.34)

В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем?

Варианты ответа:

1. В наличии и действии талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.
2. В исправности имеющихся у этого специалиста мобильных средств связи, предназначенных для оперативного вызова подразделений МЧС.
3. В компетентности этого специалиста путем собеседования.
4. В удовлетворительном состоянии здоровья этого специалиста.

N7 (Л8 п.2.2)

Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной пути эвакуации?

Варианты ответа:

1. Основной путь показывается сплошной линией, а запасной - пунктирной.
2. Они никак не отличаются.
3. Основной путь короче запасного.
4. Основной путь проложен по постоянно используемым проходам, лестницам и выходам. Запасной путь проходит по неиспользуемым в обычное время проходам, лестницам и выходам.

N8 (Л8)

Что означает этот знак на плане эвакуации?



Варианты ответа:

1. "Вы находитесь здесь!".
2. "Лифт".
3. "Место ожидания спасателей для организованной эвакуации".
4. "Проход закрыт".

N9 (Л8)

Что означает этот знак на плане эвакуации?




Варианты ответа:

1. "Телефон".
2. "Низкий проход".
3. "Огнетушитель".
4. "Извещатель ручной пожарный".

N10 (Л8)

Что означает этот знак на плане эвакуации?

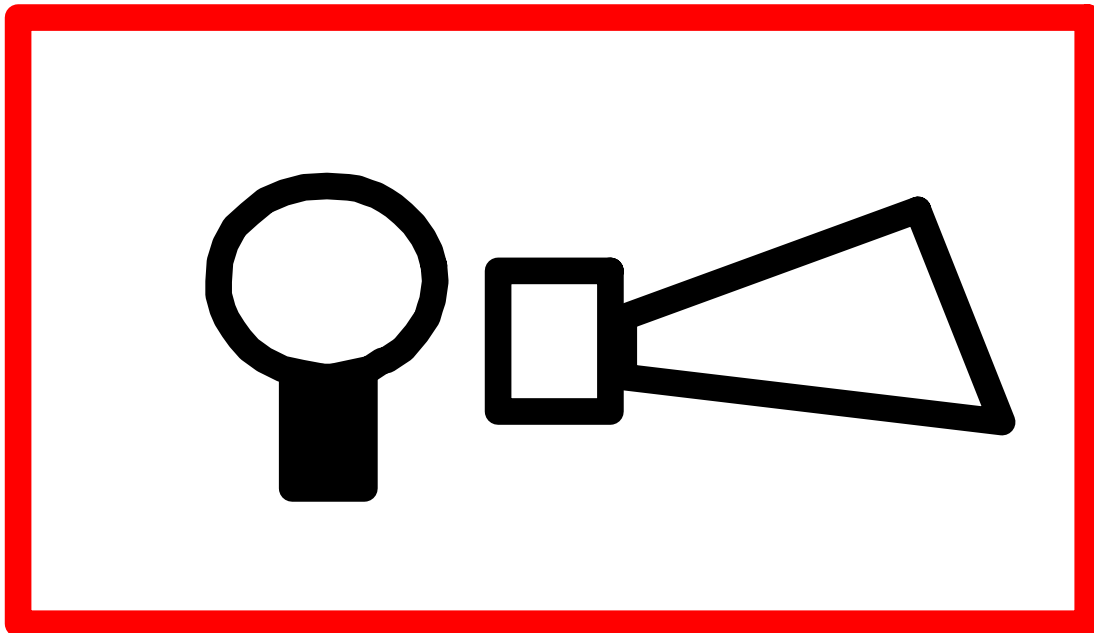


Варианты ответа:

1. "Прибор приемно-контрольный со звуковой и световой сигнализацией".
2. "Место хранения пожарного инвентаря".
3. "Телефон для вызова пожарной службы".
4. "Кран пожарный".

N11 (Л8)

Что означает этот знак на плане эвакуации?

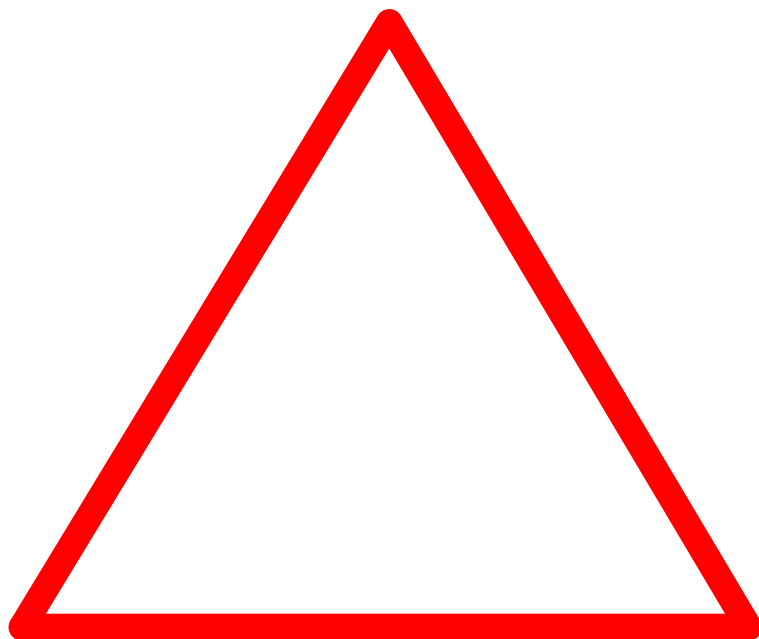

Варианты ответа:

1. "Переносной огнетушитель".
2. "При проходе этого места будь внимателен!".
3. "Кран пожарный".
4. "Возможно препятствие на пути эвакуации".

N12 (Л2 п.4.1.3.)

Электрооборудование свыше какого напряжения запрещается тушить порошковыми огнетушителями без проведения предварительных испытаний?

Варианты ответа:

1. 1000 В.
2. 220 В.
3. 360 В.
4. 5000 В.

N13 (Л2 п.4.1.5.)

Для защиты какого оборудования не следует использовать порошковые огнетушители?

Варианты ответа:

1. Которое может выйти из строя при попадании порошка.
2. Электрооборудование напряжением свыше 360 В.
3. Электрооборудование напряжением свыше 220 В.
4. Электрооборудование напряжением не выше 1000 В.

N14 (Л2 п.4.1.15.)

Возможно ли применение для тушения пожаров электрооборудования под напряжением до 1000 В водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей?

Варианты ответа:

1. Возможно, если они с тонкораспыленной струей огнетушащего вещества, прошедших испытания на электробезопасность.
2. Не возможно ни в каких случаях.
3. Возможно, если они с широкой струей, длиной не менее 3 м.
4. Возможно только в начальной стадии загорания.

N15 (Л2 п.4.1.17, Л9 Приложение 1, п.12)

Какому огнетушителю должно отдаваться предпочтение, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара?

Варианты ответа:

1. Более универсальному по области применения огнетушителю и предназначенному для тушения модельных очагов пожара более высокого ранга.
2. Двум или более огнетушителям, предназначенным для тушения модельных очагов пожара более низкого ранга.
3. Воздушно-эмульсионному огнетушителю.
4. Углекислотному огнетушителю.

N16 (Л2 п.4.3.3.)

Кем должны проводиться капитальный ремонт, перезарядка, испытания огнетушителей?

Варианты ответа:

1. Организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь.
2. Эксплуатирующей организацией.
3. Организацией-поставщиком.
4. Организацией-изготовителем.

N17 (Л2 п.4.3.5.)

Что следует контролировать в ходе проведения внешнего осмотра огнетушителей?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий.
3. Наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления; наличие необходимого клейма и величина давления.
4. Массу огнетушителя, массу огнетушащего вещества в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя огнетушащего вещества; состояние ходовой части и надежность крепления его корпуса.

N18 (Л2 п.4.3.11.)

С какой периодичностью каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, очищены от остатков огнетушащего вещества, произведен внешний и внутренний осмотр, испытания на прочность и герметичность?

Варианты ответа:

1. Не реже одного раза в 5 лет.
2. Не реже одного раза в 3 года.
3. Не реже одного раза в год.
4. Не реже одного раза в 10 лет.

N19 (Л2 п.4.3.20.)

Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер и специальный паспорт?

Варианты ответа:

1. Все.
2. Только передвижные.
3. Только переносные.
4. Только углекислотные.

N20 (Л2 п.4.4.21.)

Где должна быть сделана соответствующая отметка о проведенной перезарядке огнетушителя?

Варианты ответа:

1. На корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.
2. В акте установленной формы.
3. В паспорте пожарной безопасности.
4. В журнале регистрации средств пожаротушения.

N21 (Л2 п.4.7.2.)

В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей?

Варианты ответа:

1. Во всех случаях, что указаны в других вариантах ответа.
2. При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке.
3. При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя.
4. При неисправности индикатора давления.

N22 (Л2 п.4.7.2.)

Допускается ли наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа?

Варианты ответа:

1. Не допускается ни в каком случае.
2. Допускается при выполнении ремонтных работ, при условии применения искробезопасного инструмента.
3. Допускается при условии применения средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.
4. Допускается только по нижней части огнетушителя.

N23 (Л4 п.3.1)

Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
3. Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте.
4. Работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств.

N24 (Л4 п.3.2)

Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Разработку инструкций по пожарной безопасности.
3. Информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.
4. Уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.

N25 (Л4 п.5.1)

Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений?

Варианты ответа:

1. Принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования). Организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности.
2. Имеющимися средствами фото и видеосъемки фиксировать развитие чрезвычайной ситуации, с целью обеспечения последующего объективного расследования причин ее возникновения и оценки правильности действий должностных лиц.
3. Произвести переключку лиц, привлекаемых к ликвидации пожара, для исключения бесконтрольного их нахождения в местах возможных обрушений или взрывов.
4. Выполнить все, что указано в других вариантах ответа.

N26 (Л4 п.5.1)

В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ...

Варианты ответа:

1. ... скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы.
2. ... представителей средств массовой информации.
3. ... представителей прокуратуры и следственного комитета.
4. ... всех, кто указан в других вариантах ответа.

N27 (Л4 п.5.1)

Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения?

Варианты ответа:

1. Должен.
2. Не должен, если пожар может быть ликвидирован силами подчиненных работников.
3. Не должен, если объект оборудован автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт оперативного дежурного аварийно-спасательного подразделения МЧС.
4. Не должен, если он не заключал договор с МЧС об оказании услуг по тушению пожаров.

N28 (Л4 п.6)

Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования.
3. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара.
4. Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.

N29 (Л4 п.6)

Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

Варианты ответа:

1. Все работники.
2. Только работники, имеющие возраст старше 18 лет.
3. Члены пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, пожарных расчетов, лица, ответственные за пожарную безопасность, а также специально обученные работники, назначенные приказом руководителя.
4. Только работники, прошедшие медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по пожарной безопасности.

N30 (Л4 п.7)

Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для соблюдения требований ТНПА и НПА, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования?

Варианты ответа:

1. Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.
2. Общеобъектовая инструкция по тушению пожара.
3. Общеобъектовая инструкция по эвакуации при пожаре.
4. Общеобъектовая инструкция по встрече пожарных аварийно-спасательных подразделений и взаимодействию с ними.

N31 (Л4 п.7)

Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности?

Варианты ответа:

1. Руководитель субъекта хозяйствования.
2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность субъекта хозяйствования.
3. Технический руководитель субъекта хозяйствования.
4. Любое из лиц, указанных в других вариантах ответа.

N32 (Л4 п.27)

Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме тепломки печей) не заводского изготовления?

Варианты ответа:

1. Не допускаются.
2. Допускаются, если их конструкция соответствует требованиям НПА в области пожарной безопасности, а также ПУЭ (для электрических устройств).
3. Допускаются при единичной мощности до 2 кВт.
4. Допускаются только в бытовых помещениях.

N33 (Л4 п.34)

При наличии какого документа разрешается проводить огневые работы на временных местах?

Варианты ответа:

1. При наличии наряда-допуска.
2. При наличии приказа на проведение огневых работ.
3. При наличии распоряжения на проведение огневых работ.
4. При наличии любого из документов, указанных в других вариантах ответа.

N34 (Л4 п.52)

Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Варианты ответа:

1. Огнетушитель.
2. Пожарный гидрант.
3. Ручной пожарный извещатель.
4. Все, что указано в других вариантах ответа.

N35 (Л4 п.52)

Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа
2. Немеханизированный ручной пожарный инструмент.
3. Емкости с запасом воды.
4. Полотнище противопожарное.

N36 (Л4 п. 62)

Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Варианты ответа:

1. Работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро-, бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок)
2. Работы, связанные с нагревом веществ до температуры выше 125 °С.
3. Работы, связанные с выделением тепла, способным вызвать воспламенение веществ.
4. Работы, связанные с опасностью несанкционированного возгорания и взрыва.

N37 (Л4 п. 62)

Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Варианты ответа:

1. Комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.
2. Показатель, характеризующий уровень защищенности объекта при пожаре.
3. Комплекс ограничительных и запретительных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
4. Устанавливаемый в зависимости от действующей величины пожарной опасности уровень готовности объекта к действиям при возникновении пожара (обычный, повышенный, высокий, чрезвычайный).

N38 (Л5 п. 7)

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Общая характеристика пожарной опасности объекта, обращающихся в процессе эксплуатации веществ, материалов и оборудования.
3. Режим курения, а также требования к местам для курения и их размещение (при необходимости).
4. Порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования.

N39 (Л5 п.7)

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.
3. Порядок осмотра помещений перед завершением в них работы;
порядок доступа в помещения и порядок хранения ключей от них.
4. Порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре;
порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведение технической документации на них; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды (при необходимости).